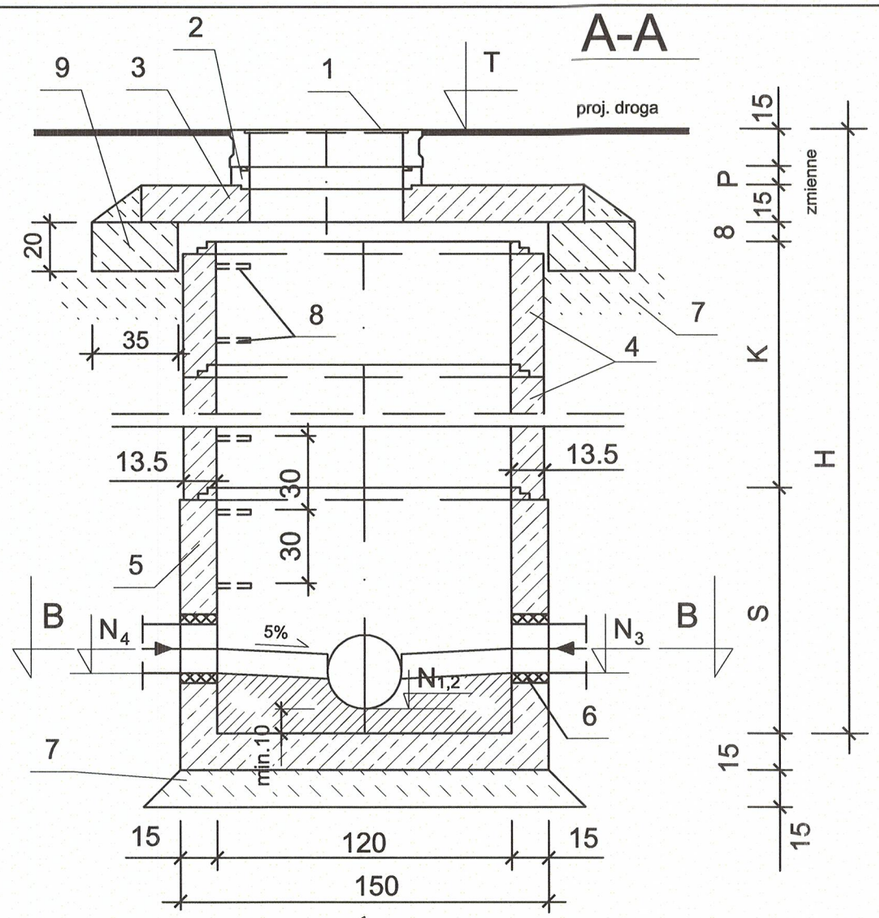

OZNACZENIA:

1-Właz żeliwny z wypełnieniem betonowym okrągły Ø600mm klasy D (400kN) wentylowany, blokowany wg PN-EN 124/2000

1a-Właz żeliwny okrągły Ø600mm klasy C (250kN)

2-Prefabrykowany pierścień dystansowy betonowy Ø625mm

3-Indywidualna płyta pokrywowa żelbetowa Ø2600/1200x15mm

3a-Indywidualna płyta pokrywowa żelbetowa Ø1470/1200x23mm

4-Prefabrykowane kręgi żelbetowe Ø1200mm

5-Prefabrykowane dno studzienki betonowe Ø1200mm

6-Przejście szczelne przez ścianę dla rur PVC o średnicy D

-osadzić fabrycznie

7-Chudy beton

8-Stopnie złazowe żeliwne

9-Pierścień odciążający na studzienkę Ø1200mm

UWAGA:

1. Studzienki kanalizacyjne wykonać zgodnie z normą PN-B-10729:1999.

Rozwiązanie zwieńczenia studni zlokalizowanej poza terenem utwardzonym

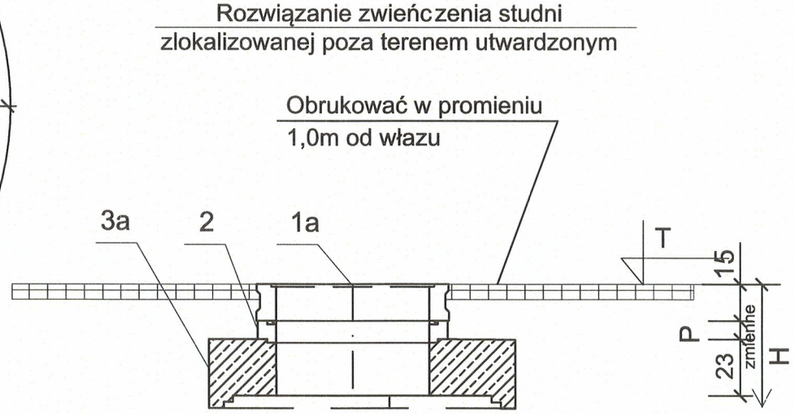

PROKAN Piotr Siekierkowski www.prokan.pl
Opracowanie w zakresie branży sanitarnej:
Pracownia Budownictwa Inżynieryjnego
PROKAN Piotr Siekierkowski
tel. 052 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl

Inwestor:	Biuro projektowe:
Gmina Pruszcz, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz	**PBI PROKAN Piotr Siekierkowski** ul. Przemysłowa 8 85-758 Bydgoszcz

Projekt	Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy drogi gminnej nr 031114C w Pruszczu - ul. 3 Maja			
Treść rysunku	Studnia kanalizacyjna Ø1,2m			Skala : 1:25
Stanowisko	Imię i Nazwisko	nr uprawnień	Podpis	Data : 10.2016
projektant	mgr inż. Tomasz Kochanowski	KUP/0055/POOS/10		
asystent projektanta	----------	----------		Nr rysunku: 3
asystent projektanta	----------	----------		
sprawdził	mgr inż Piotr Siekierkowski	KUP/0133/POOS/05		Rev: 0.0