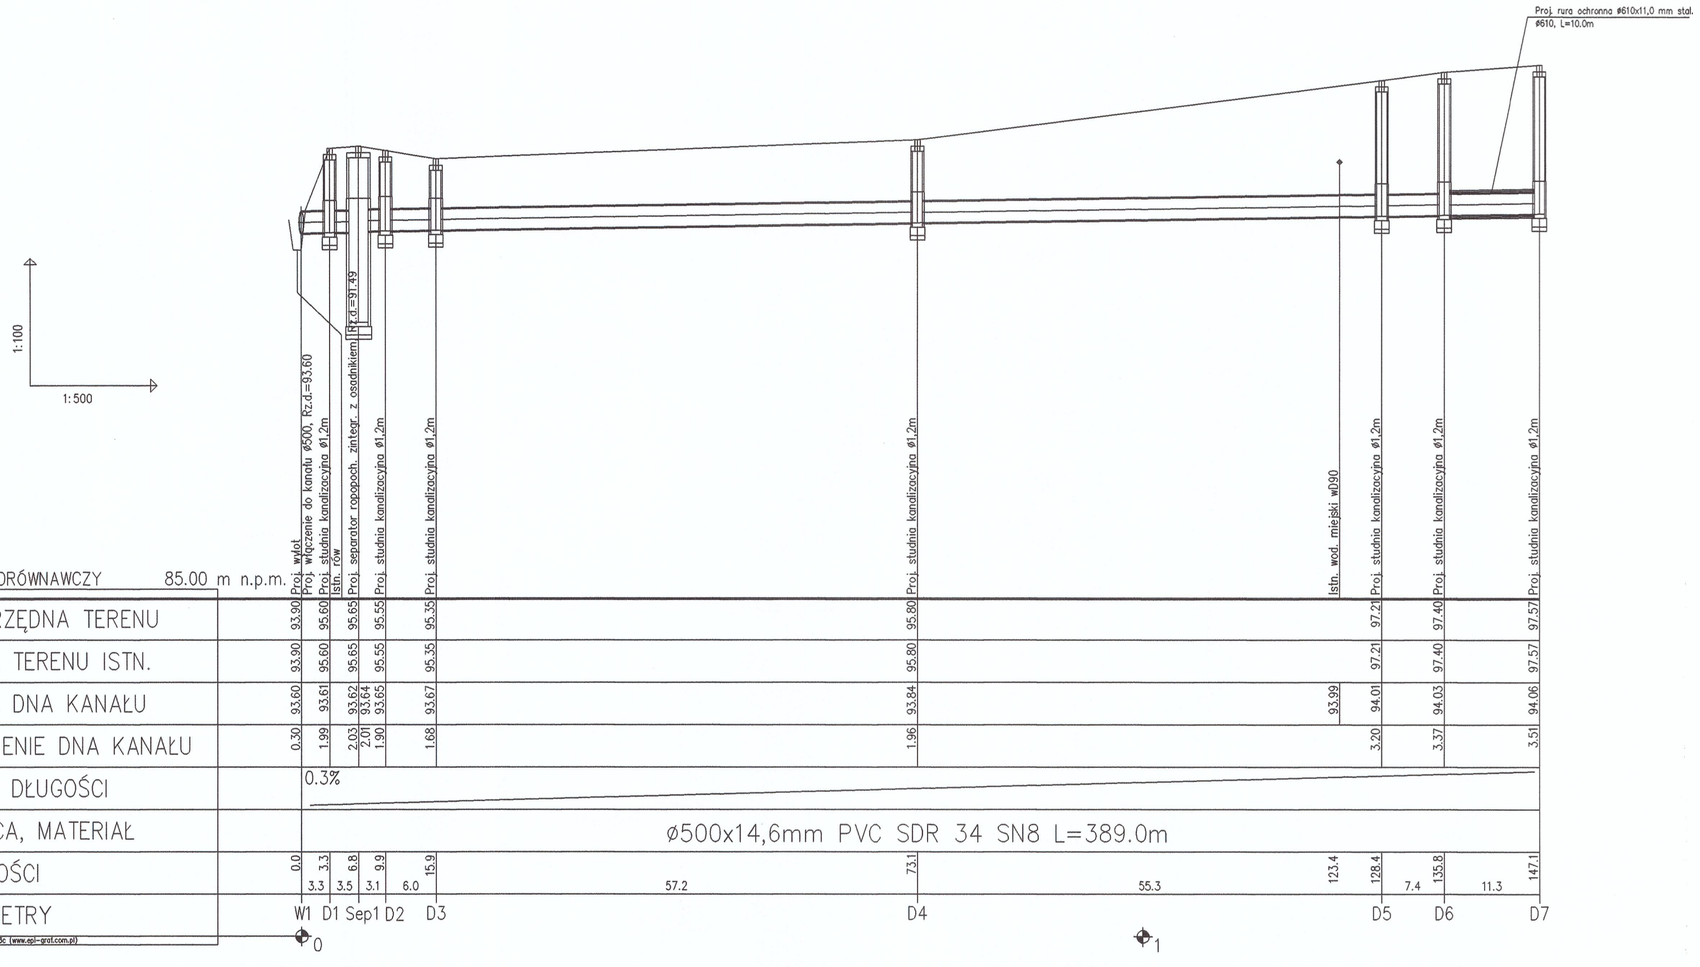

UWAGA

Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać pomiary kontrolne rzędnych istniejącego uzbrojenia i kanalizacji deszczowej do której zaprojektowano włączenie.

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem zmiany należy dokonać w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

Kanalizację deszczową układać na warstwie podsypki piaskowej 15 cm oraz w obsypce 30 cm

PROKAN Piotr Siekierkowski
Opracowanie w zakresie branży sanitarnej:
Pracownia Budownictwa Inżynieryjnego
PROKAN Piotr Siekierkowski
www.prokan.pl tel. 052 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl

Inwestor:	Biuro projektowe:
Gmina Pruszcz, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz	**PBI PROKAN Piotr Siekierkowski** ul. Przemysłowa 8 85-758 Bydgoszcz

Projekt	Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy drogi gminnej nr 031114C w Pruszczu - ul. 3 Maja			
Treść rysunku	Profil podłużny kanalizacji deszczowej			Skala: 1:100/500
Stanowisko	Imię i Nazwisko	nr uprawnień	Podpis	Data: 10.2016
projektant	mgr inż. Tomasz Kochanowski	KUP/0055/POOS/10		
asystent projektanta	----------	----------		Nr rysunku: 2
asystent projektanta	----------	----------		
sprawdził	mgr inż Piotr Siekierkowski	KUP/0133/POOS/05		Rew: 0.0