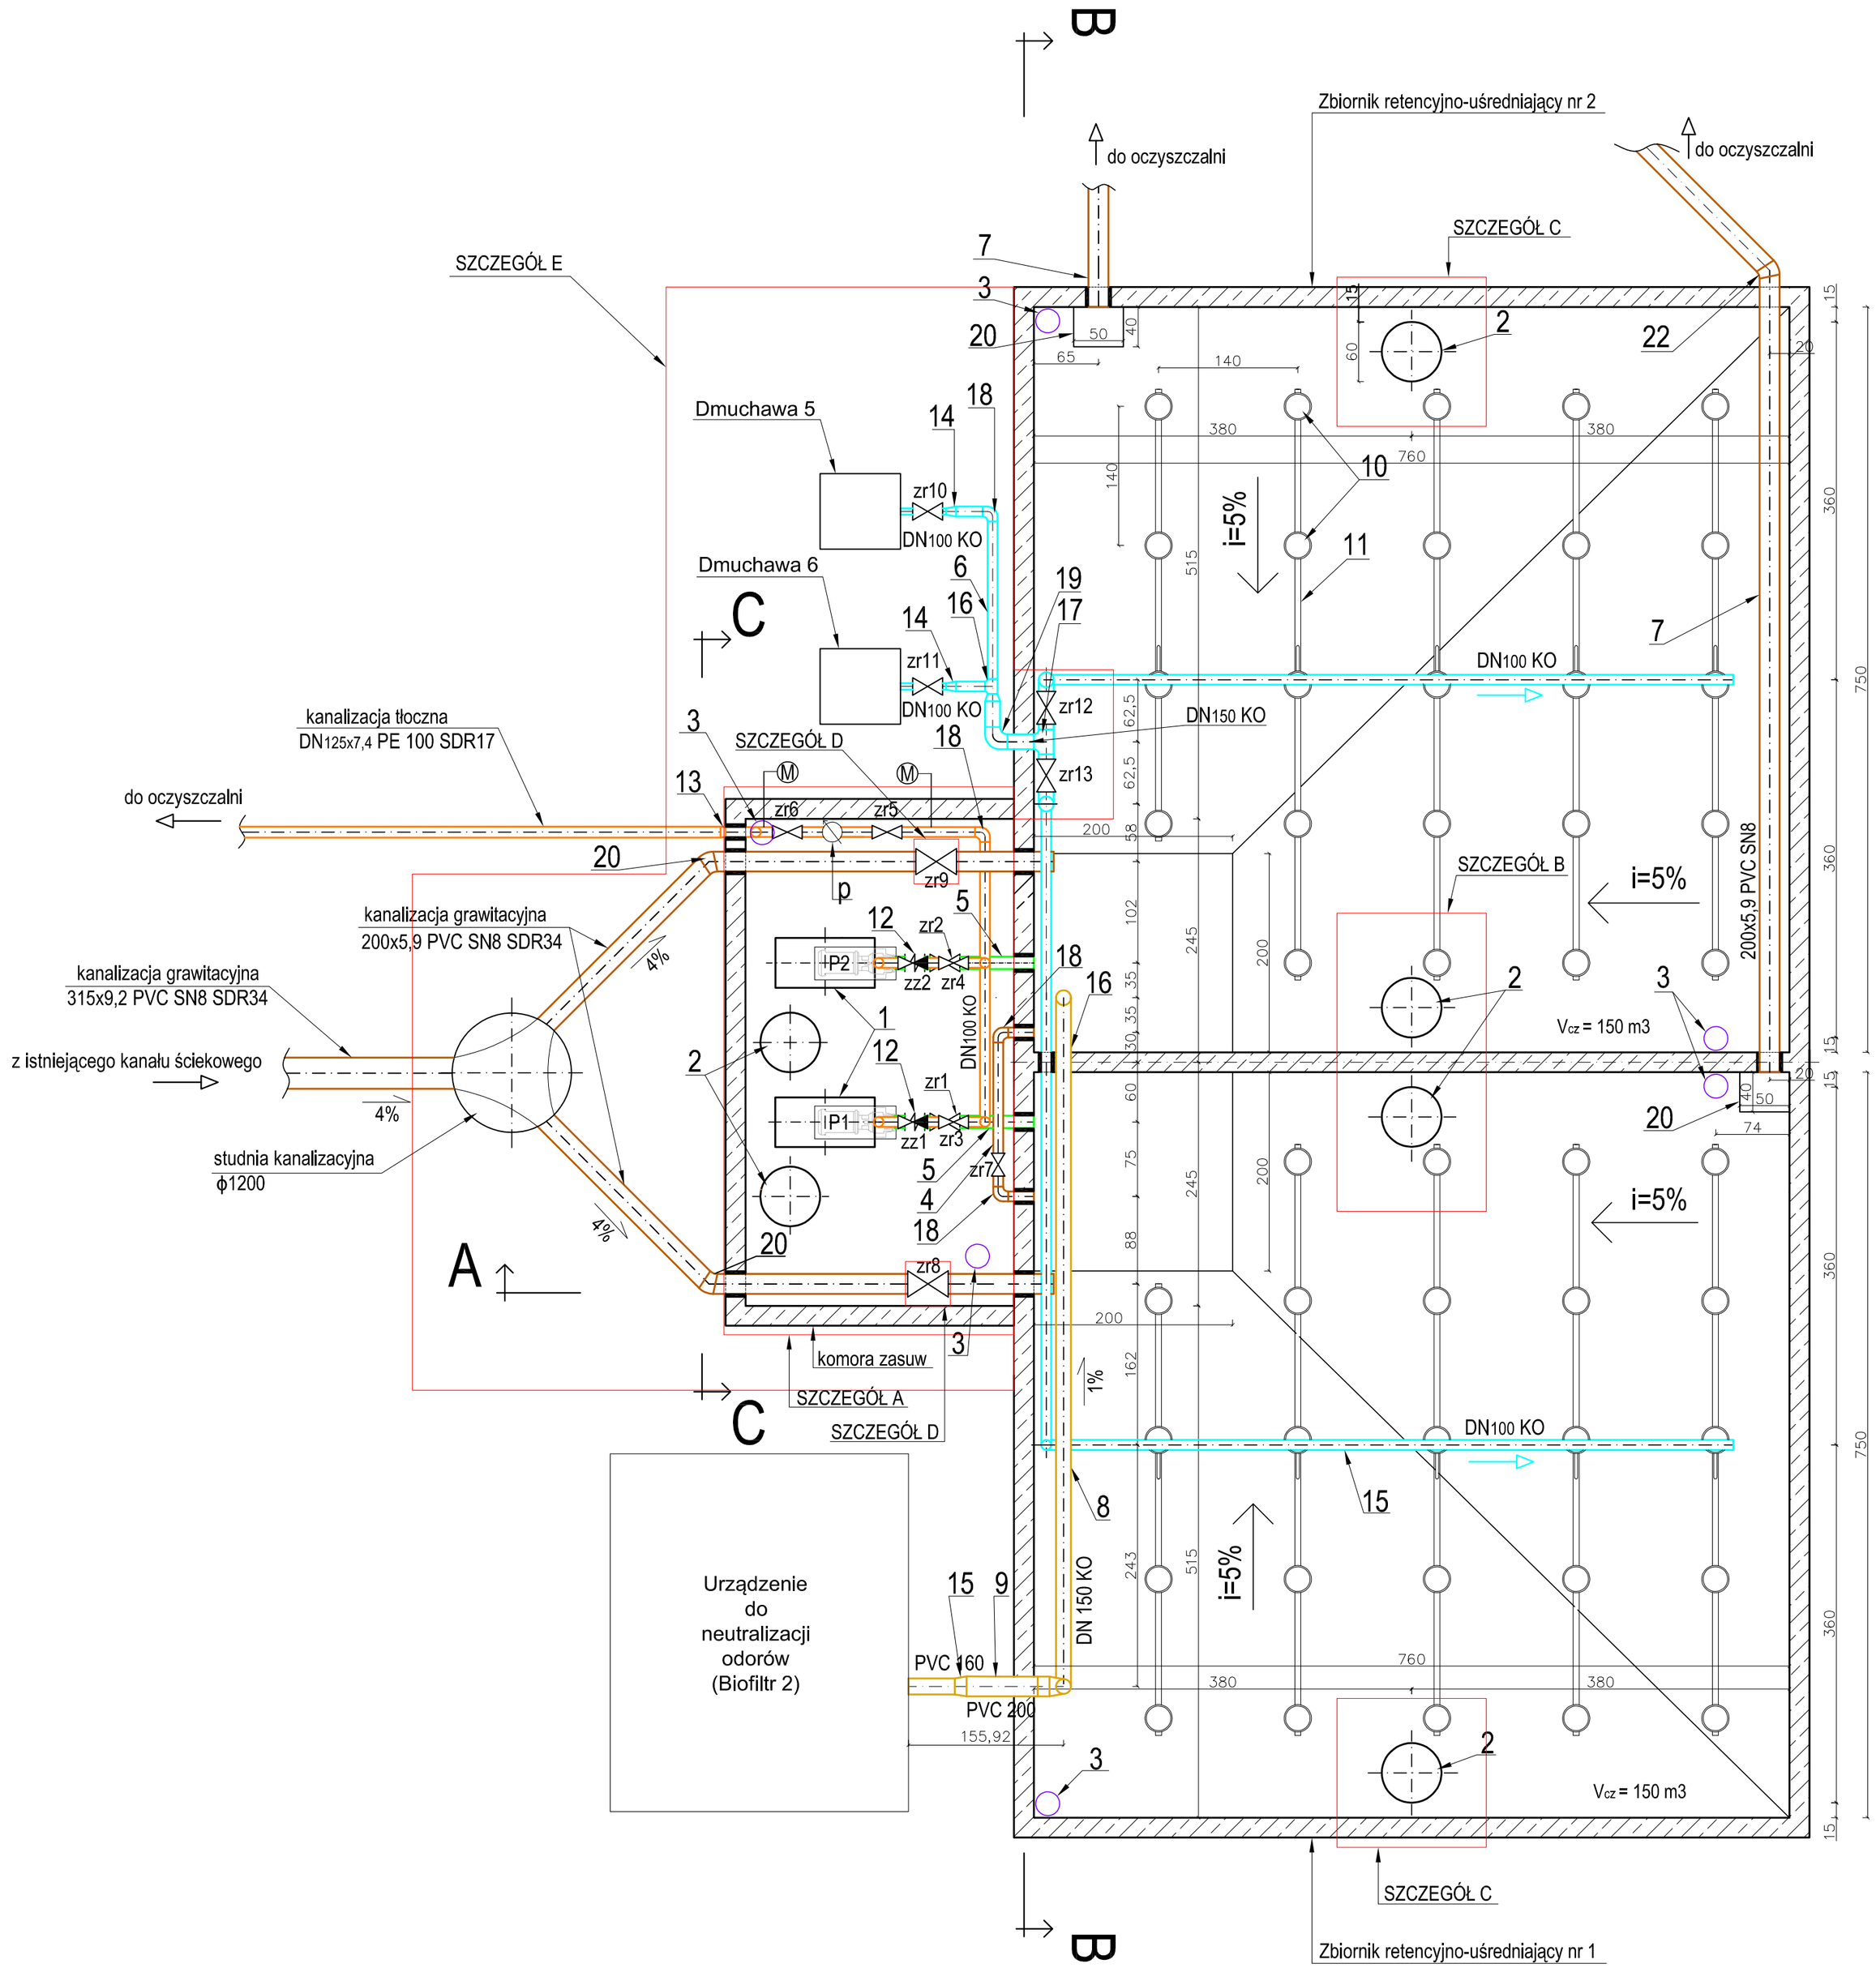

Lp.	Nazwa	Średnica / wymiary	Materiał
20	Deflektor		
19	Kolano 90°	DN 150	AISI 316/316L
18	Kolano 90°	DN 100	AISI 316/316L
17	Trójnik równoprzelotowy	DN 150	AISI 316/316L
16	Trójnik redukcyjny	DN150/100/100	AISI 316/316L
15	Redukcja	PVC 200 / 160	
14	Redukcja	DN 100 / 65	
13	Redukcja	PE 125 / DN 100	
12	Łącznik kompensacyjny	DN 125	
11	Segment stalowy	60 x 60 x 2 mm	AISI 304
10	Dyfuzor dyskowy grubopęcherzykowy		
9	Instalacja dezodoryzacji	PVC 200 / 160	PVC SN8
8	Instalacja dezodoryzacji	DN 150	AISI 316/316L
7	Przelew awaryjny - do oczyszczalni	PVC 200	AISI 316/316L
6	Instalacja sprężonego powietrza	DN 150/100	AISI 316/316L
5	Rurociąg ssawny	DN 125	
4	Przelew awaryjny zbiornik 1- zbiornik 2	DN 100	
3	Kominek zintegrowany nawiewno wywiewny z filtrem antyodorowym		
2	Właz kanalizacyjny klasy B125	ϕ600	
1	Właz kanalizacyjny	1,0 x 0,5 m	
zr1-2	Zasuwa nożowa sterowana ręcznie	DN 125	
zr3-7	Zasuwa nożowa sterowana ręcznie	DN 100	
zr8-11	Zasuwa nożowa sterowana ręcznie	DN 200	
zr12-13	Zasuwa klinowa	DN 65	
zr14-15	Zasuwa klinowa	DN 150	
zz1-zz2	Zawór zwrotny	DN 100	
p	Przepływomierz elektromagnetyczny	DN 125	
P1,P2	Pompa tłoczna		
M	Manometr		

UWAGA
Wszystkie przejścia rurociągów przez ściany wykonać jako szczelne na bazie łańcuchów uszczelniających.
Miejsca otworów w ścianach komór wykonać podczas montażu instalacji.

WYKONAWCA:	BIŚ BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA		ul. Staroszkolna 16/28 85-209 BYDGOSZCZ		
INWESTOR	Spółka Komunalna "BŁYSK" ul. Wyzwolenia 1, 86-120 Pruszcz				
Obiekt: Oczyszczalnia ścieków w Pruszczu			Treść rysunku: Punkt zlewny ścieków dowożonych - rzut zbiorników retencyjno - uśredniających		
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpisy	
Projektant	mgr inż. Marek Płanowski	Ochr. środ. Inst. sanit.	GP-KZ-7342/35/94 GP-KZ-7342/213/92		
Sprawdzająca	mgr inż. Marta Nowak	Inst. sanit.	KUP/0071/POOS/15		
Opracowała	inż. Aleksandra Werońska				
Faza: PB	Skala: 1:50	Data: 06.2016	Branża: sanit.,ochr. środ	Nr kontaktu:	Nr rysunku: 3/1