




PRZĘKROJ B-B

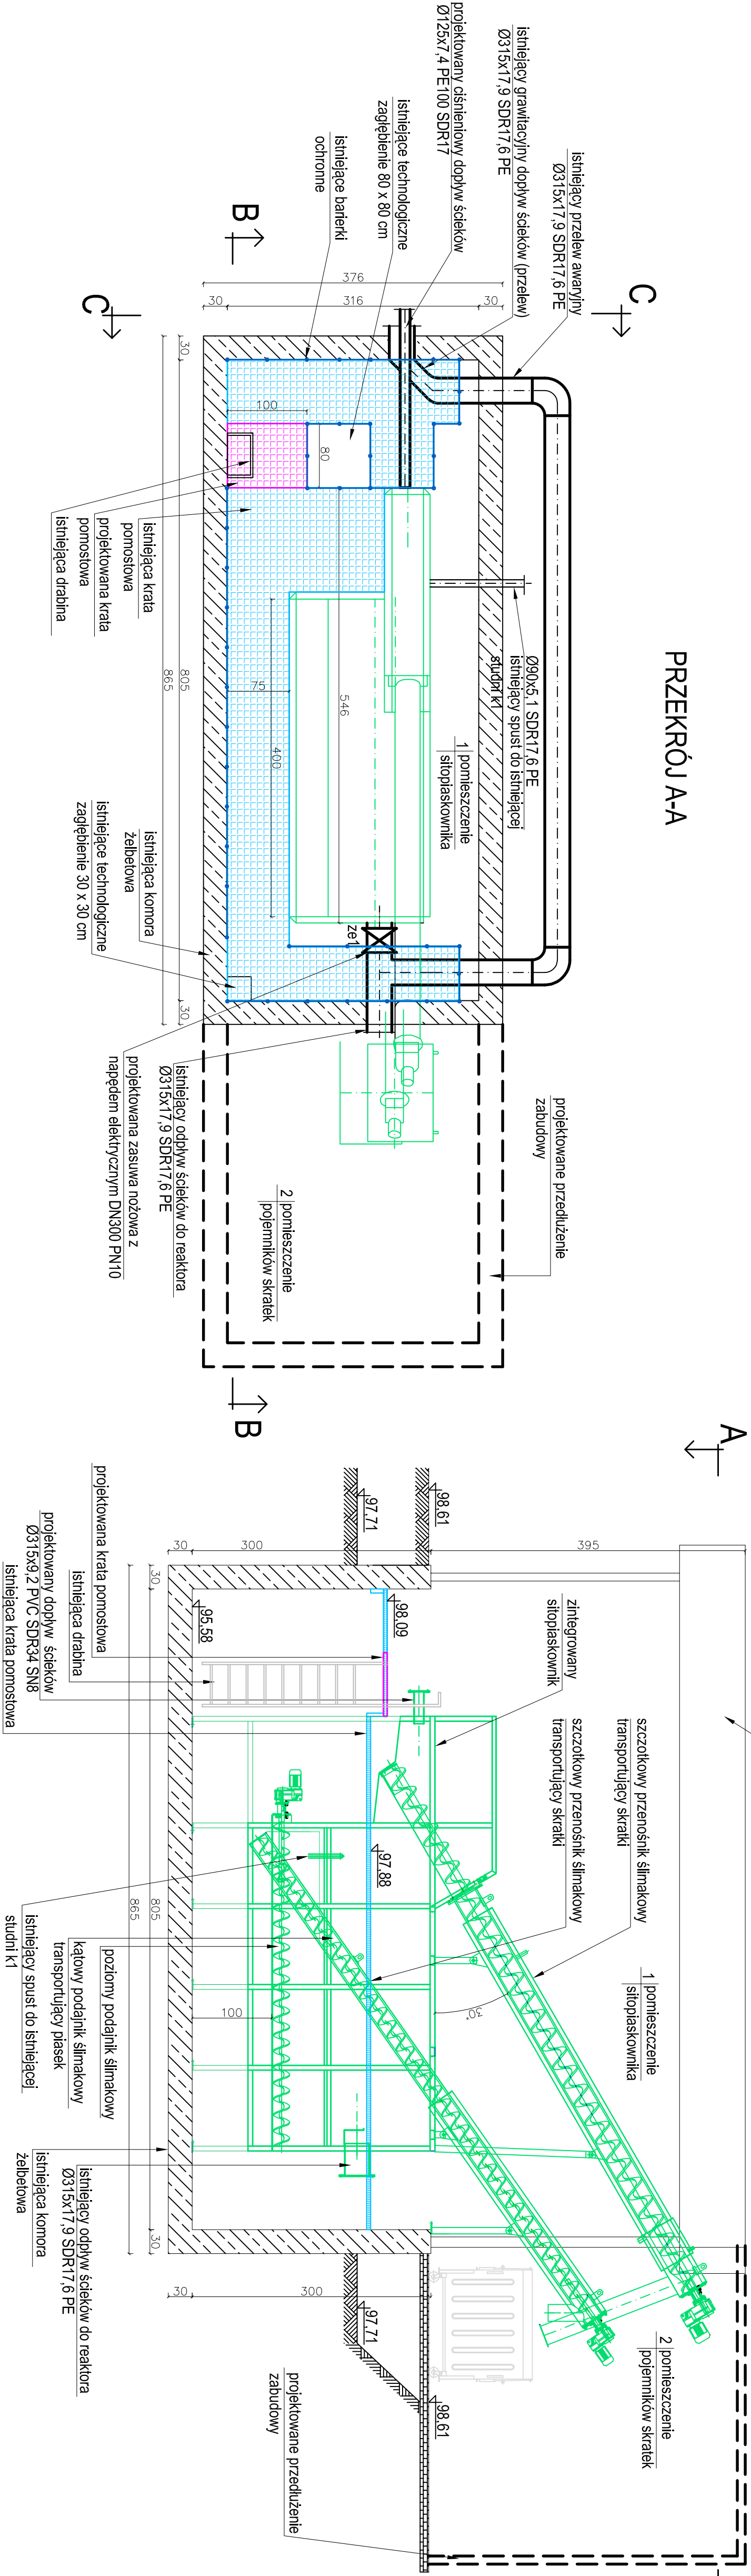

PRZĘKROJ C-C

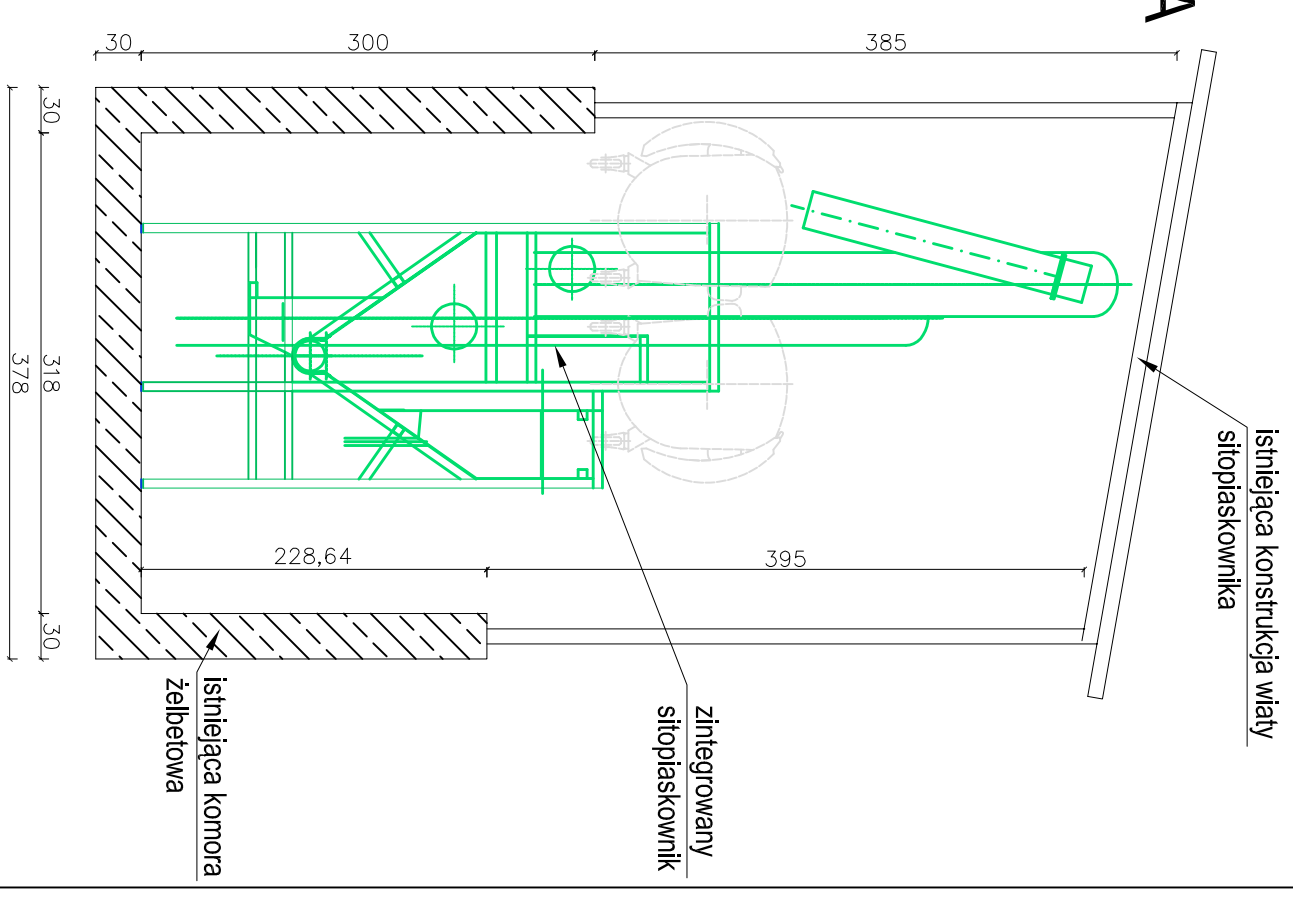

PRZĘKROJ A-A

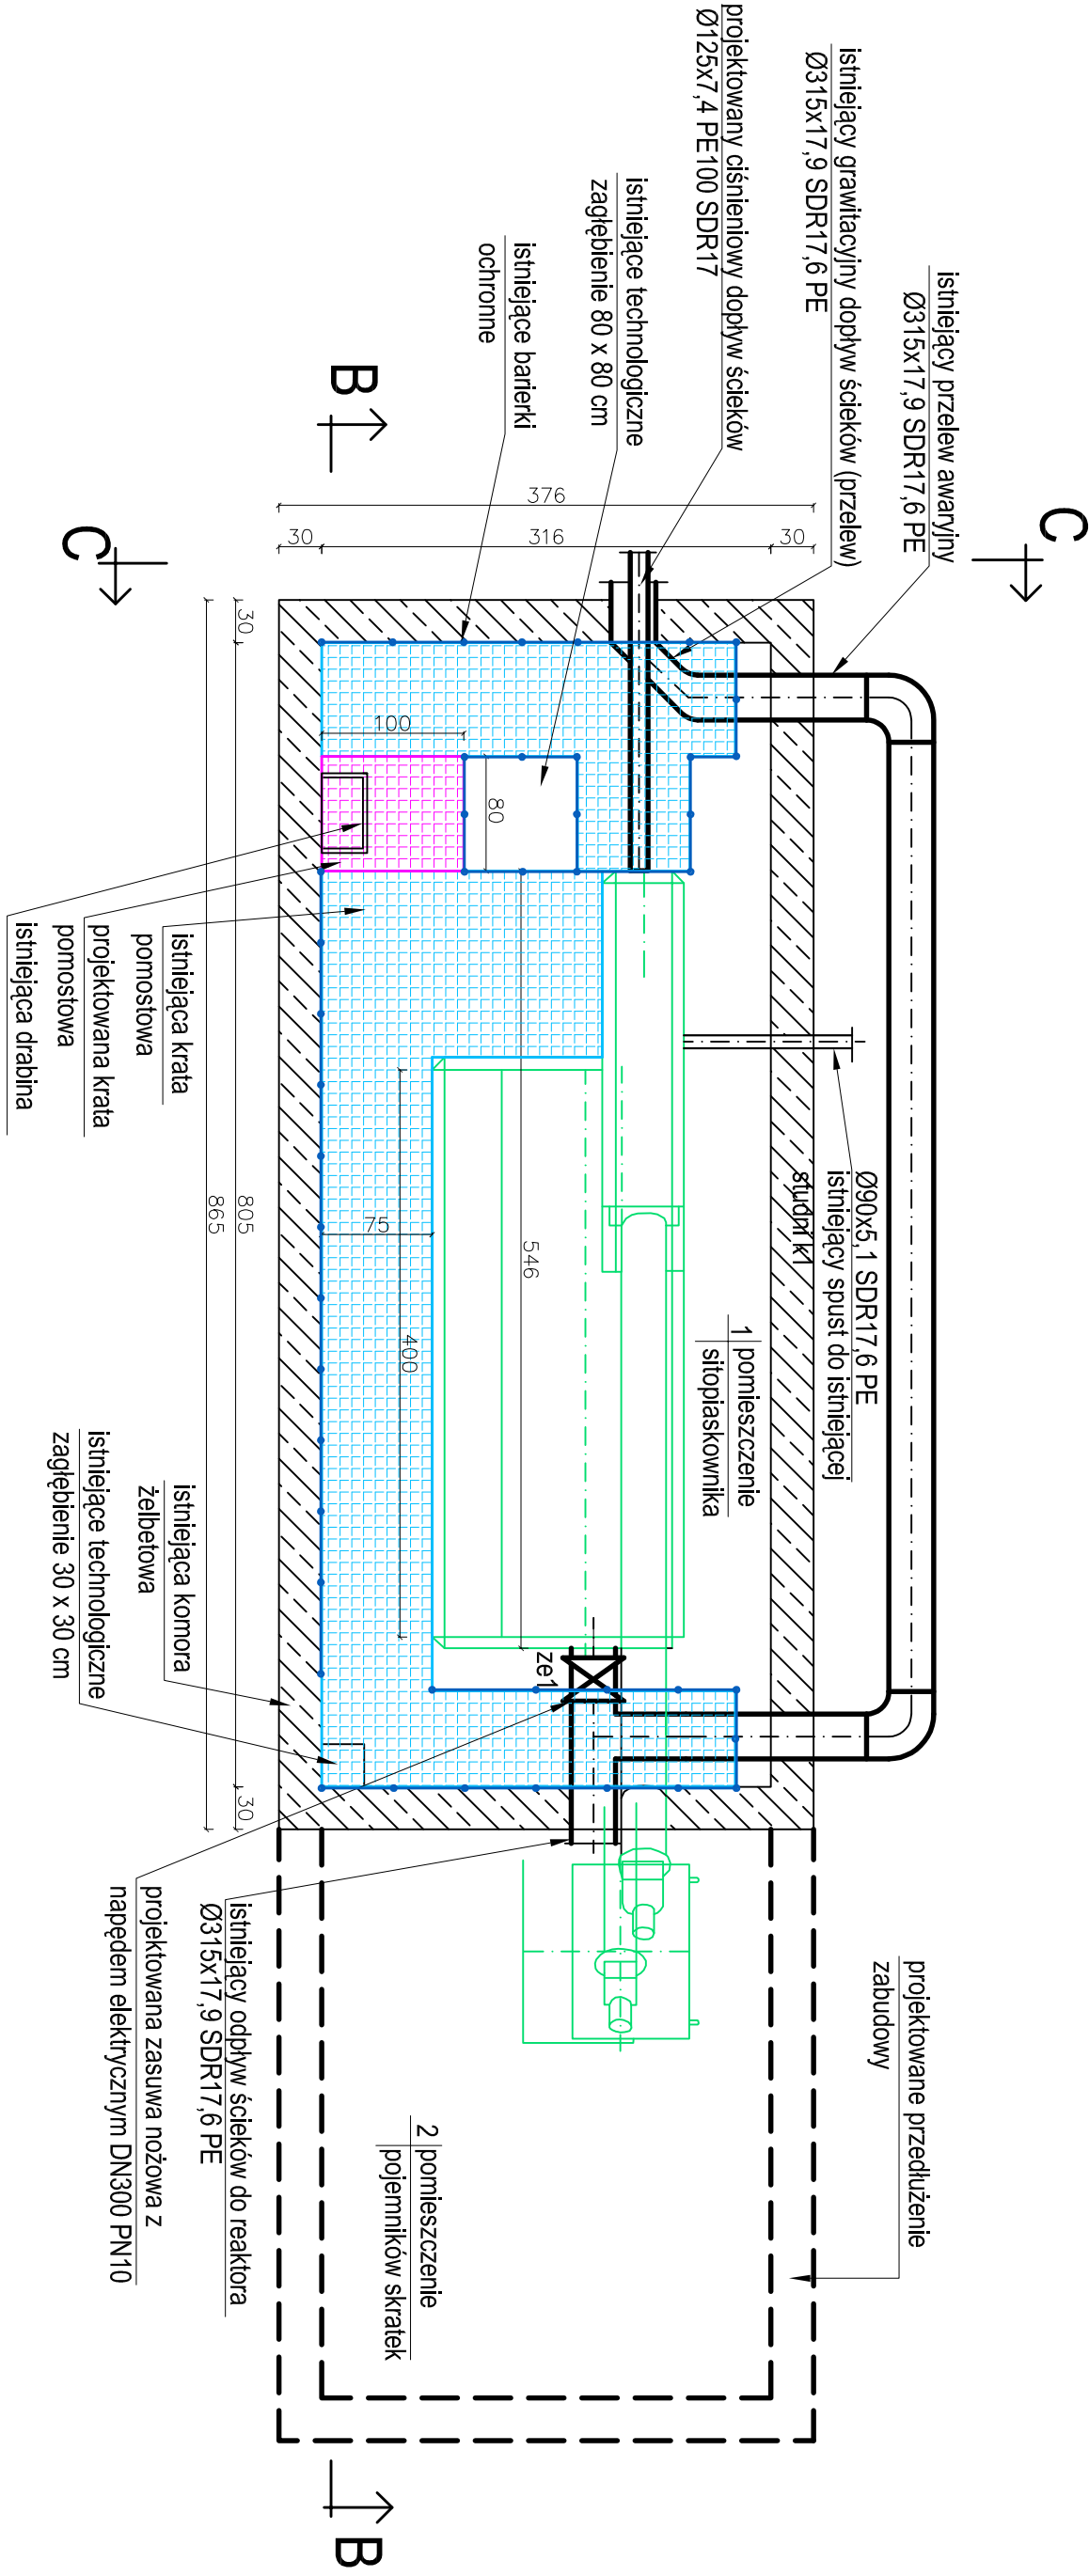

UWAGA !

Rzędna wlotu projektowanego rurociągu ciśnieniowego dopasować do istniejącego wlotu do siłopłaskownika w czasie realizacji inwestycji.

WYKONAWCA:				ul. Starszacka 16/28 85-209 BYDGOSZCZ			
INWESTOR				Spółka Komunalna "RIYSK"			
ul. Wywolenia 1, 85-120 Pruszc							
Obiekt:				Treść rysunku:			
Oczyszczalnia ścieków w Pruszczu				Zintegrowany			
				siłopłaskownik - przekrój			
				A-A, B-B, C-C			
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis			
Projektant	mgr inż. Marek Pimowski	Och. i wod.	GP-KZ-7342/5594				
Sprawdzający	mgr inż. Maria Nowak	Inż. sanit.	GP-KZ-7342/21992				
Opracowała	inż. Aleksandra Wesołowska		KUP/007/POOS/15				
Faza:	Skala:	Data:	Bransz:	Nr rysunku:			
PB	1:50	06.2016	sanit., ochr. środow.	7/1			