


Ethernet do Systemu SCADA
wg Rys. E-2

Zasilanie YKY 5x6mm²
wg Rys. E-1

Rozdzielnica R11 - Stacja dmuchaw nr 2

- Sterownik PLC:
- 8DI
 - 8DO
 - 4AI
 - 2AO
 - Ethernet
 - Modbus RTU (RS-485)
 - Panel HMI
 - Switch 4 porty
- Falowniki 2szt:
- Modbus RTU (RS-485)

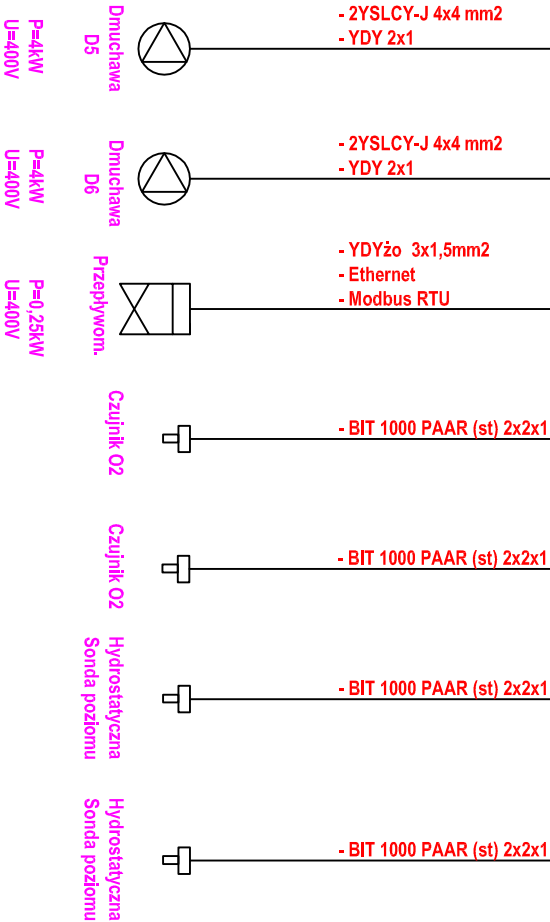

Data: 06.2016	Imię i nazwisko / nr upr.	Podpis:	Biuro Projektowe: B.I.Ś. s.c. ul. Staroszkolna 16/28 85-209 Bydgoszcz		Investor: Spółka Komunalna "BŁYSK" ul. Wyzwolenia 1 86-120 Pnuszcz	Investycja: Oczyszczalnia ścieków w Pnuszczu	Nazwa rys. Schemat blokowy zasilania obwodów z rozdzielnicy R11 - Stacji dmuchaw nr 2	Plak Rysunek	+ = E-7
Sprawdził:	Gr-KZ-1342/261/92					Stadium PB	Branka Elektr. - AKPIA	Arkusz 1 z 1	