


RZUT STANOWISKA DMUCHAW NR 2

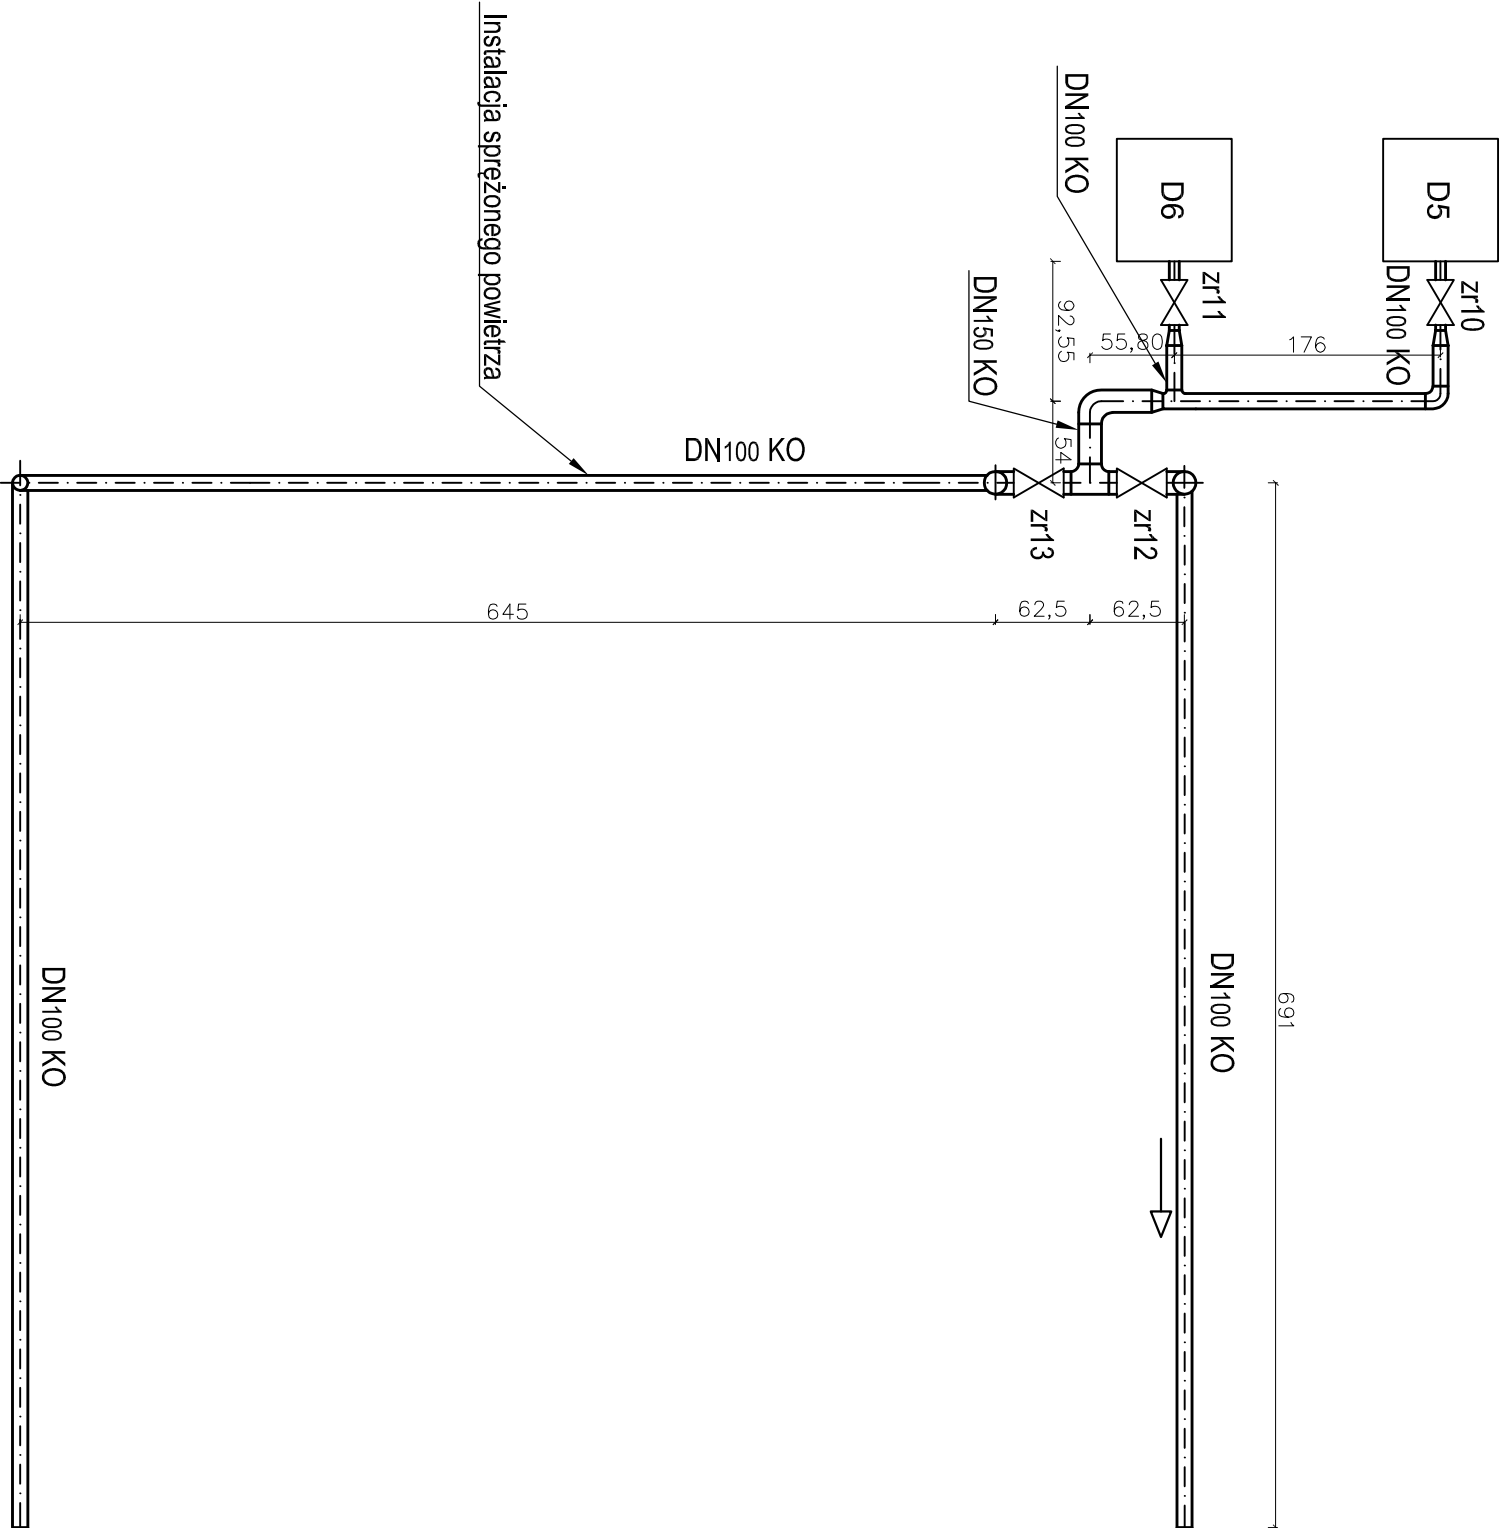

OZNACZENIA

- D5-6 - projektowane dmuchawy
- zr12-13 - zasuwą klinową sterowana ręcznie DN65
- zr14-15 - zasuwą klinową sterowana ręcznie DN150

WYKONAWCA:				ul. Staryszkolina 16/28 85-209 BYDGOSZCZ	
<div></div>					
INWESTOR    Spółka Komunalna "BŁYSK"					
ul. Wyzwolenia 1, 86-120 Pruszcz					
Obiekt:				Treść rysunku:	
Oczyszczalnia ścieków w Pruszczu				Instalacja sprężonego powietrza - stanowisko dmuchaw nr 2	
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpisy	
Projektant	mgr inż. Marek Płanowski	Ochr. środow. Inst. sanit.	GP-KZ-7342/35/94 GP-KZ-7342/213/92		
Sprawdzająca	mgr inż. Marta Nowak	Inst. sanit.	KUP/0071/POOS/15		
Opracowała	inż. Aleksandra Werońska				
Faza:	Skala:	Data:	Branża:	Nr kontaktu:	Nr rysunku:
PB	1:50	06.2016	sanit., ochr. środow.		5