


Ethernet do Systemu SCADA
wg Rys. E-2

Zasilanie YKY 5x10mm²
wg Rys. E-1

Rozdzielnica R10 - Komora zasuw

- Sterownik PLC:
- 8DI
 - 6DO
 - 2AO
 - Ethernet
 - Modbus RTU (RS-485)
 - Panel HMI
 - Switch 4 porty
- Falowniki 2szt:
- Modbus RTU (RS-485)

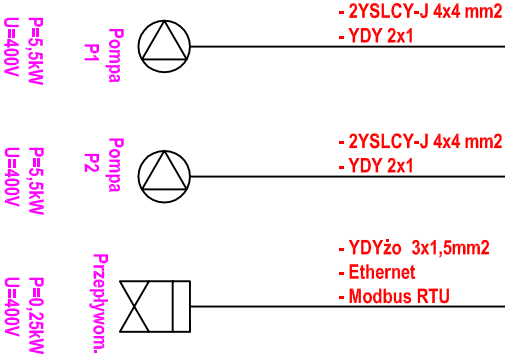

Date:	06.2016	Imię i nazwisko / nr upr.	Podpis:	Biuro Projektowe:		Investor:		Investycja:		Nazwa rys.			
Projektował:	mgr inż. A.Górski			B.I.Ś. s.c.		Spółka Komunalna "BŁYSK"		Oczyszczalnia ścieków		Schemat blokowy zasilania		Plik	+
	KUP/0076/PWOE/10			ul. Staroszkolna 16/28		ul. Wyzwolenia 1		w Pnuszczu		- Komory zasuw		Rysunek	E-6
Sprawdził:	mgr inż. M.Siołkowski			85-209 Bydgoszcz		86-120 Pnuszcz		Stadium PB		Branża Elektr. - AKPiA		Arkusz	1 z 1
	GP-KZ-1342/261/92												